



VODOJEM OLIVOVNA - SCHÉMA PROPOJENÍ

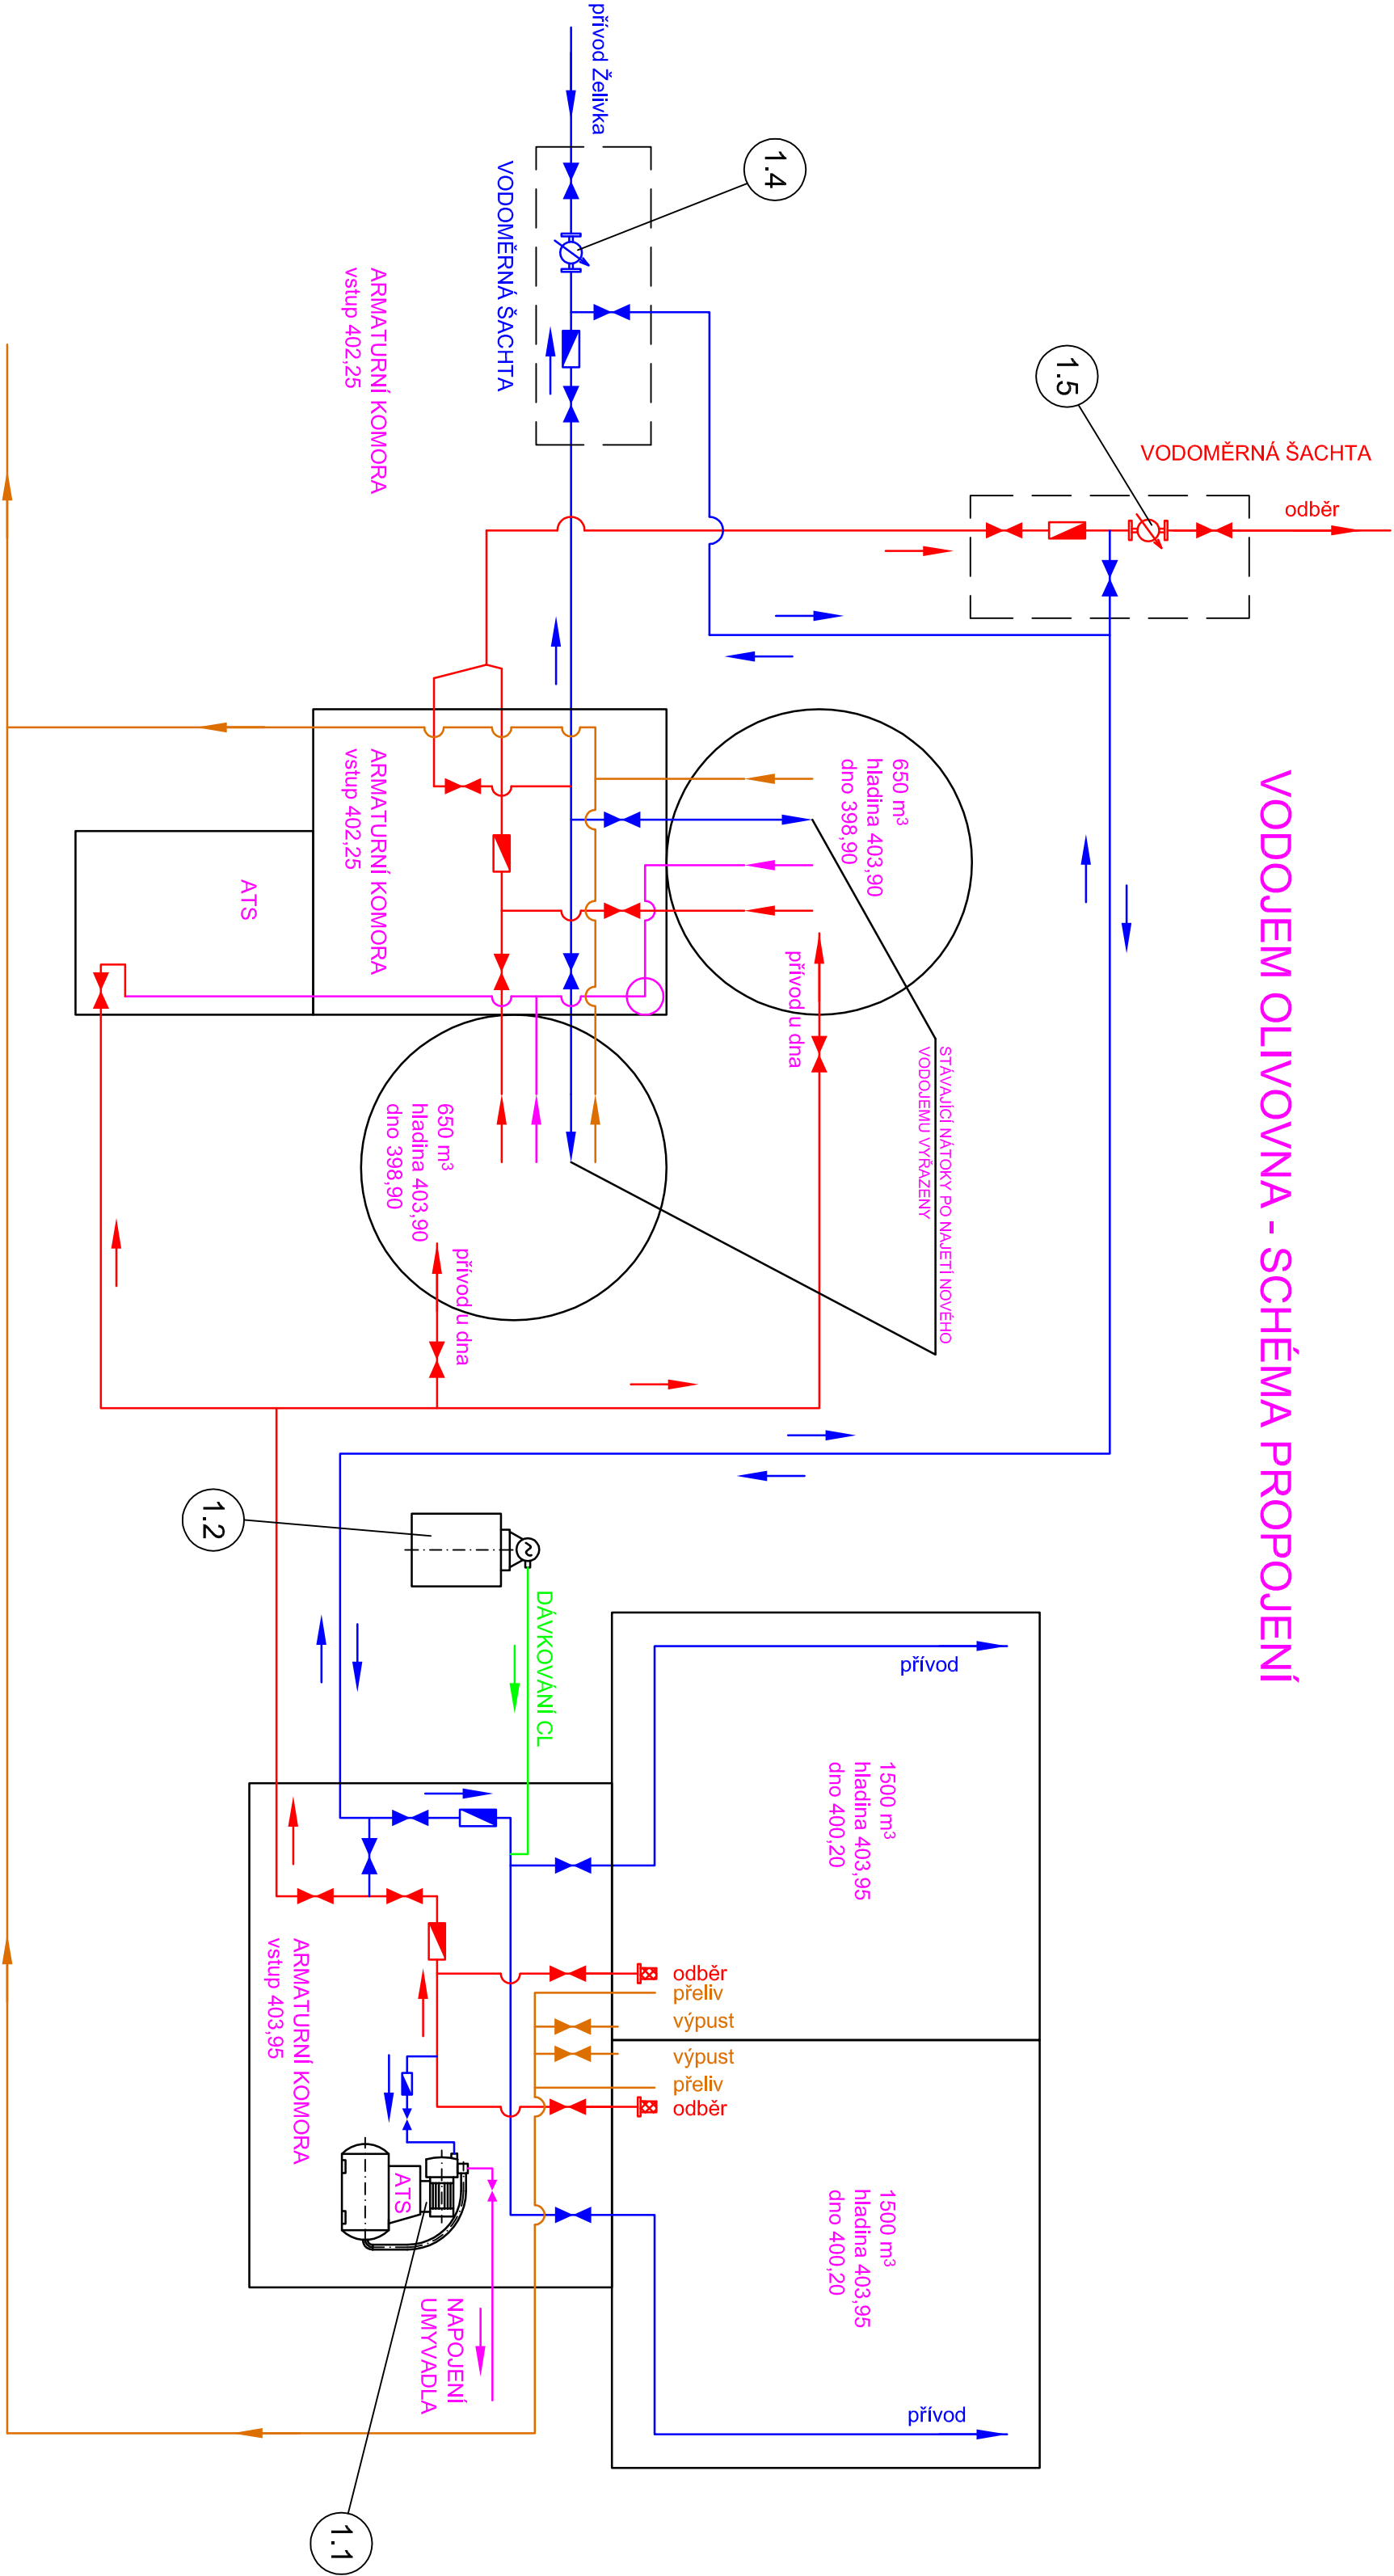

VIS - Vodohospodářsko - inženýrské služby, spol. s r.o. Na Sítězně 1079, 500 03 Hradec Králové tel. : 495 076 011; fax : 495 541 342 ; vis@visnk.cz		ŘEŠITEL ODP. ZÁSTUPCE	LUKAŠ HYNEK ING. FOREJTEK
---	--	--------------------------	------------------------------

Kreslil ING. I. OVES	Norml ING. I. OVES	Odp. projektant Ing. R. KASAL	Tech. kontrola ING. JAN CHLÁŘ	 VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s. Nábržnický 4 150 56 Praha 5
Kraj STŘEDOČESKÝ	Obec ŘÍČANY			
Investor MĚSTO ŘÍČANY				
Soubor				
Formát 3x A4				
Datum 03/2011				
Stupeň DVZ				
Zakázka 1849/002				
Měřítko				
č. výkresu C.5.1 – 2				